



Lista de Bocais				
Pos.	Qt	Tipo	Dimensão	Serviço
A	01	Ponta de Tubo-Cobre	Ø 1 5/8"	Saída de Água Quente
B	01	Válvula Segurança	4 Kgf/cm ²	Segurança
C	01	Meia Luva NPT	Ø 1/2"	Entrada p/ Manômetro
D	01	Ponta de Tubo-Cobre	Ø 1 5/8"	Saída Bomba do Trocador de Calor
E	01	Poço de Cobre	Ø 5/8"	Termostato p/ Bomba, Trocador de Calor
F	01	Ponta de Tubo-Cobre	Ø 1 5/8"	Entrada de Água (Reposição)
G	01	Ponta de Tubo-Cobre	Ø 1 5/8"	Entrada Bomba do Trocador de Calor
H	01	Rosca BSP	Ø 2"	Dreno

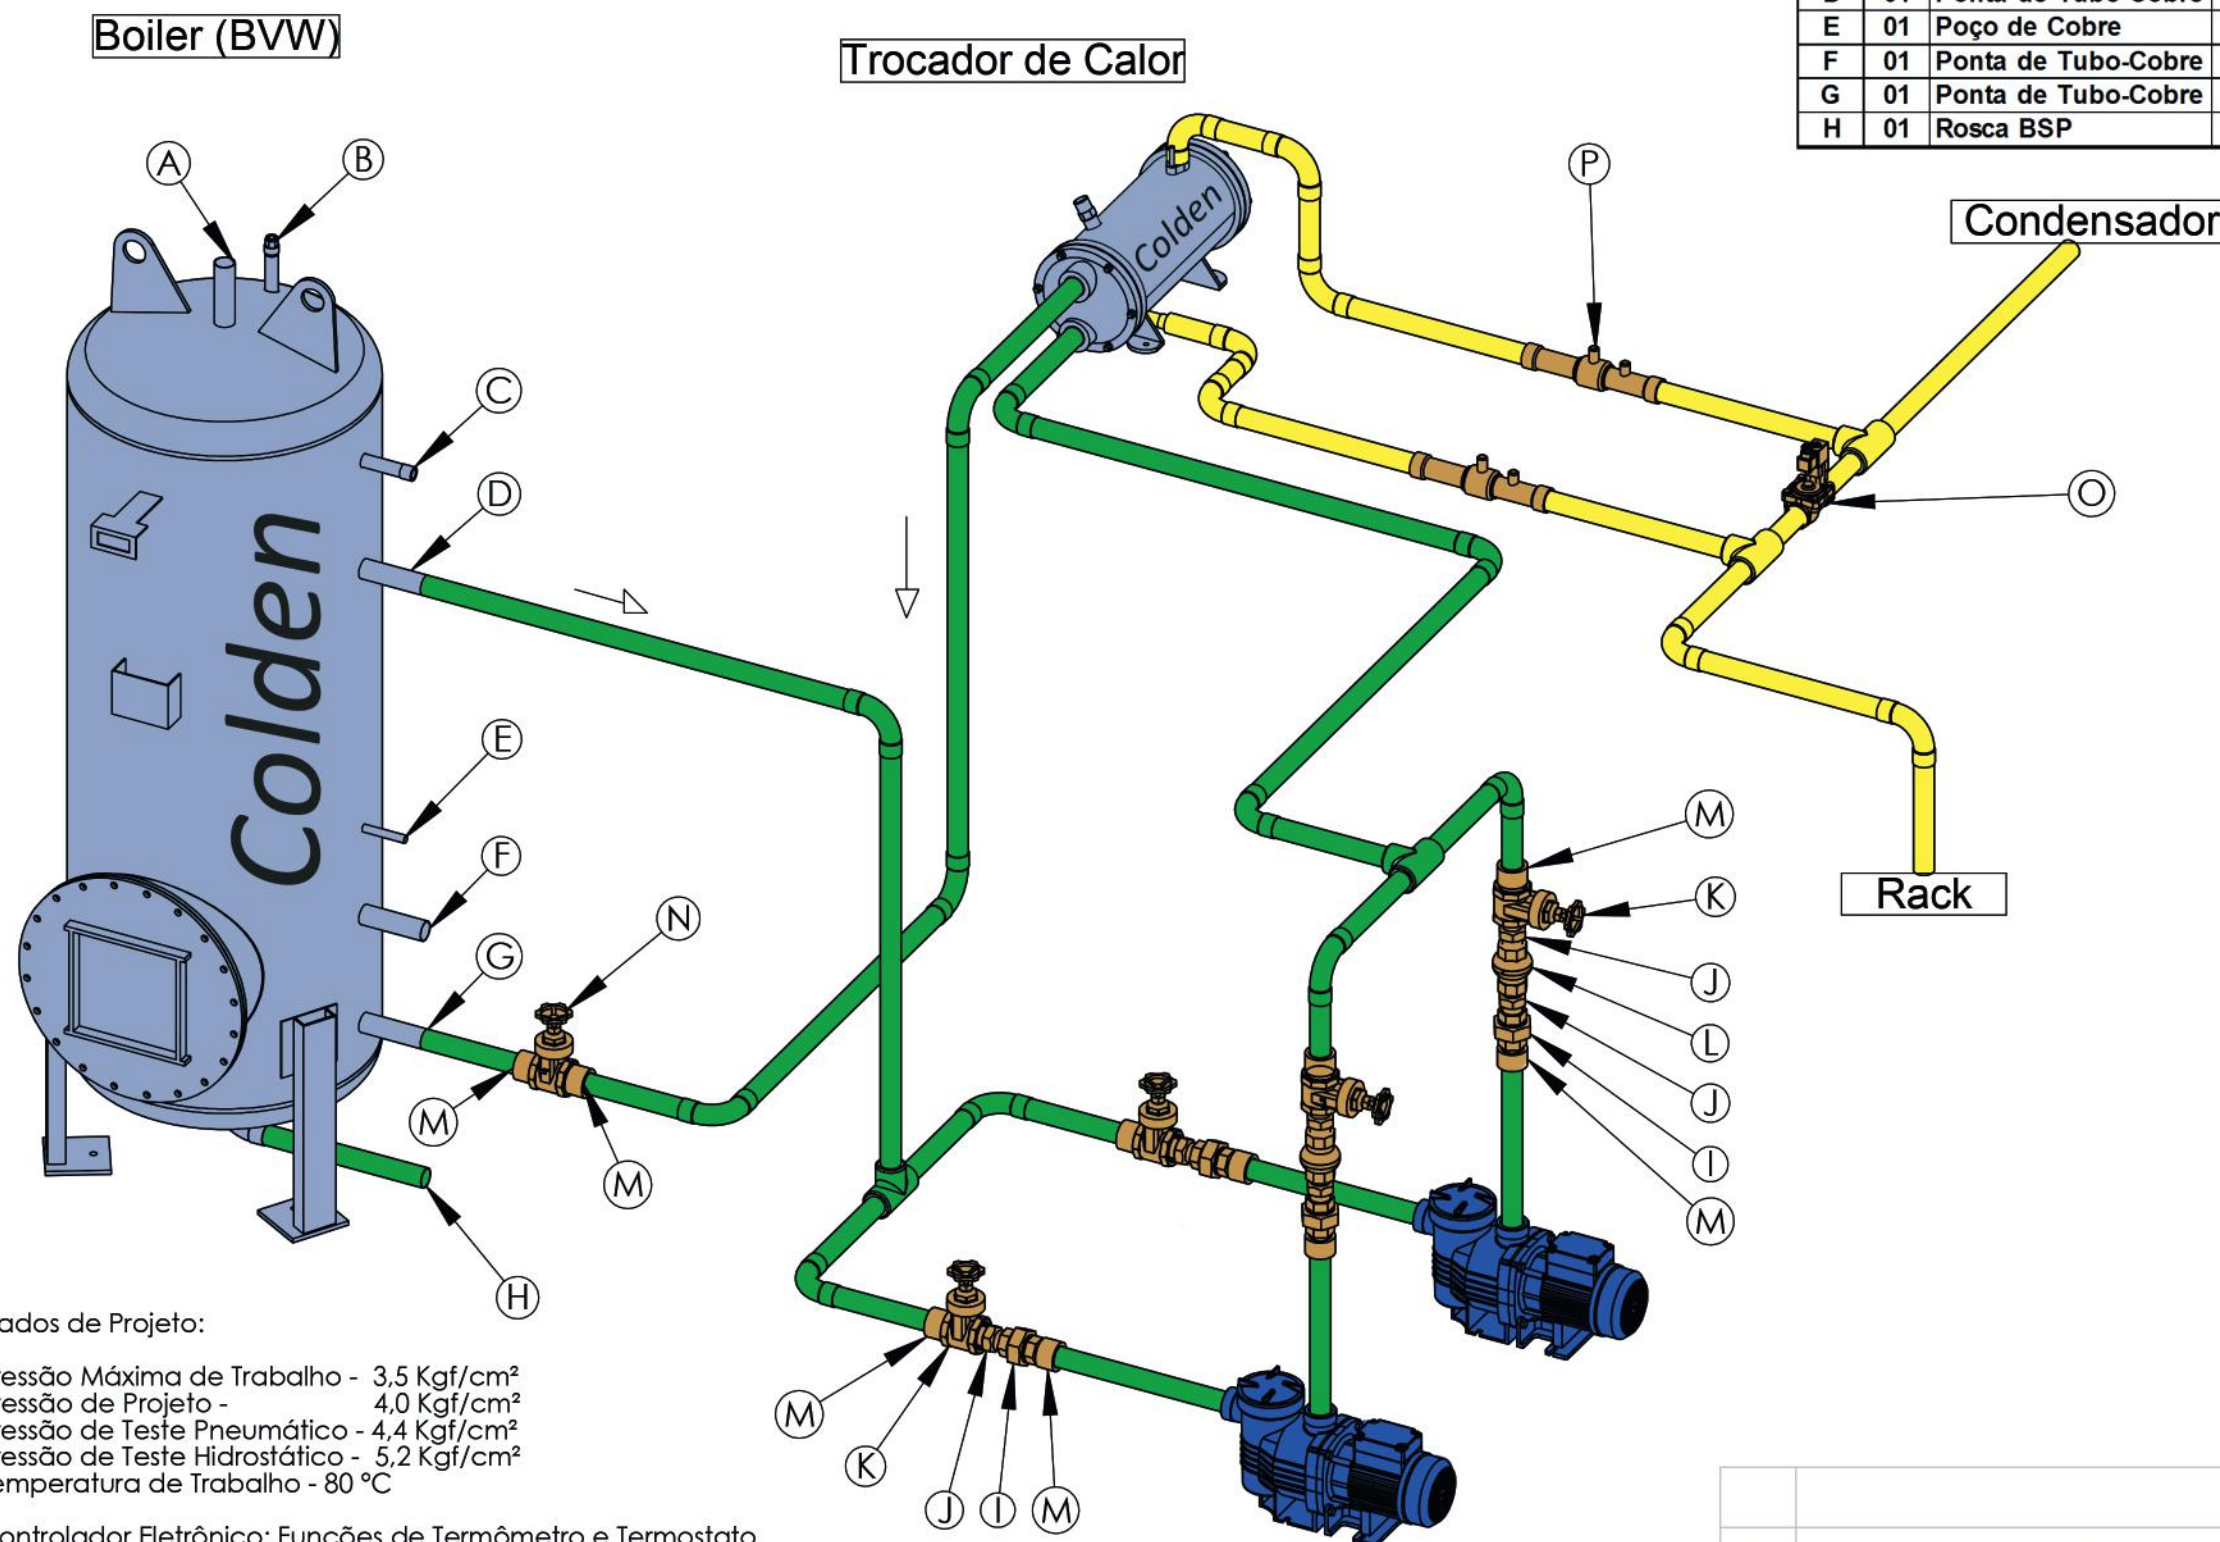

Simbologia / Legenda

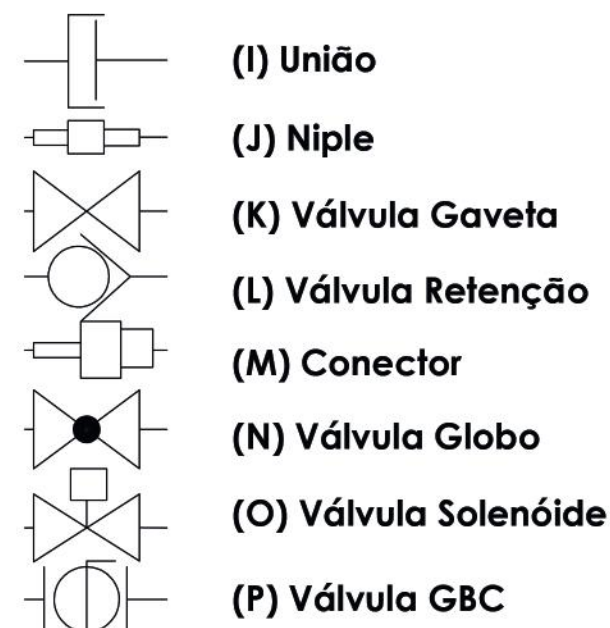

Dados de Projeto:

Pressão Máxima de Trabalho - 3,5 Kgf/cm²
Pressão de Projeto - 4,0 Kgf/cm²
Pressão de Teste Pneumático - 4,4 Kgf/cm²
Pressão de Teste Hidrostático - 5,2 Kgf/cm²
Temperatura de Trabalho - 80 °C

Controlador Eletrônico: Funções de Termômetro e Termostato

Material: Aço Carbono

Pintura Interna:
Com Tratamento anti corrosão

Pintura Externa:
Demão em Prime Epoxi, cor Cinza - 25 microns

Isolamento Térmico:
Lã de Rocha espessura 50mm com
Revestimento em Chapa de Alumínio

Tolerâncias não indicadas conforme norma NBR-86								
Usinado			Caldeiraria			Angular		
Acima de	até	±	Acima de	até	±	Acima de	até	±
0,5	6	0,1	0	120	1	0	10	1
6	30	0,2	120	315	2	10	50	30
30	120	0,3	315	1000	3	50	120	200
120	400	0,5	1000	2000	4	120	360	1000

Rev.	Alterações	Data	Projetista
 Colden Refrigeração Eireli Rua Antônio Foster, 309 - São Paulo - SP Fones: +55 11 3611 2770 / +55 11 3611 4787 Email: colden@colden.com.br		Projetista	Janailson
		Data	04/2017
Cliente:		Aprovado	Eng. Moacir
	Título: Esquema de Montagem Boiler	Desenho N°	
		Escala	Sem Escala
			Rev. 1 Form A3